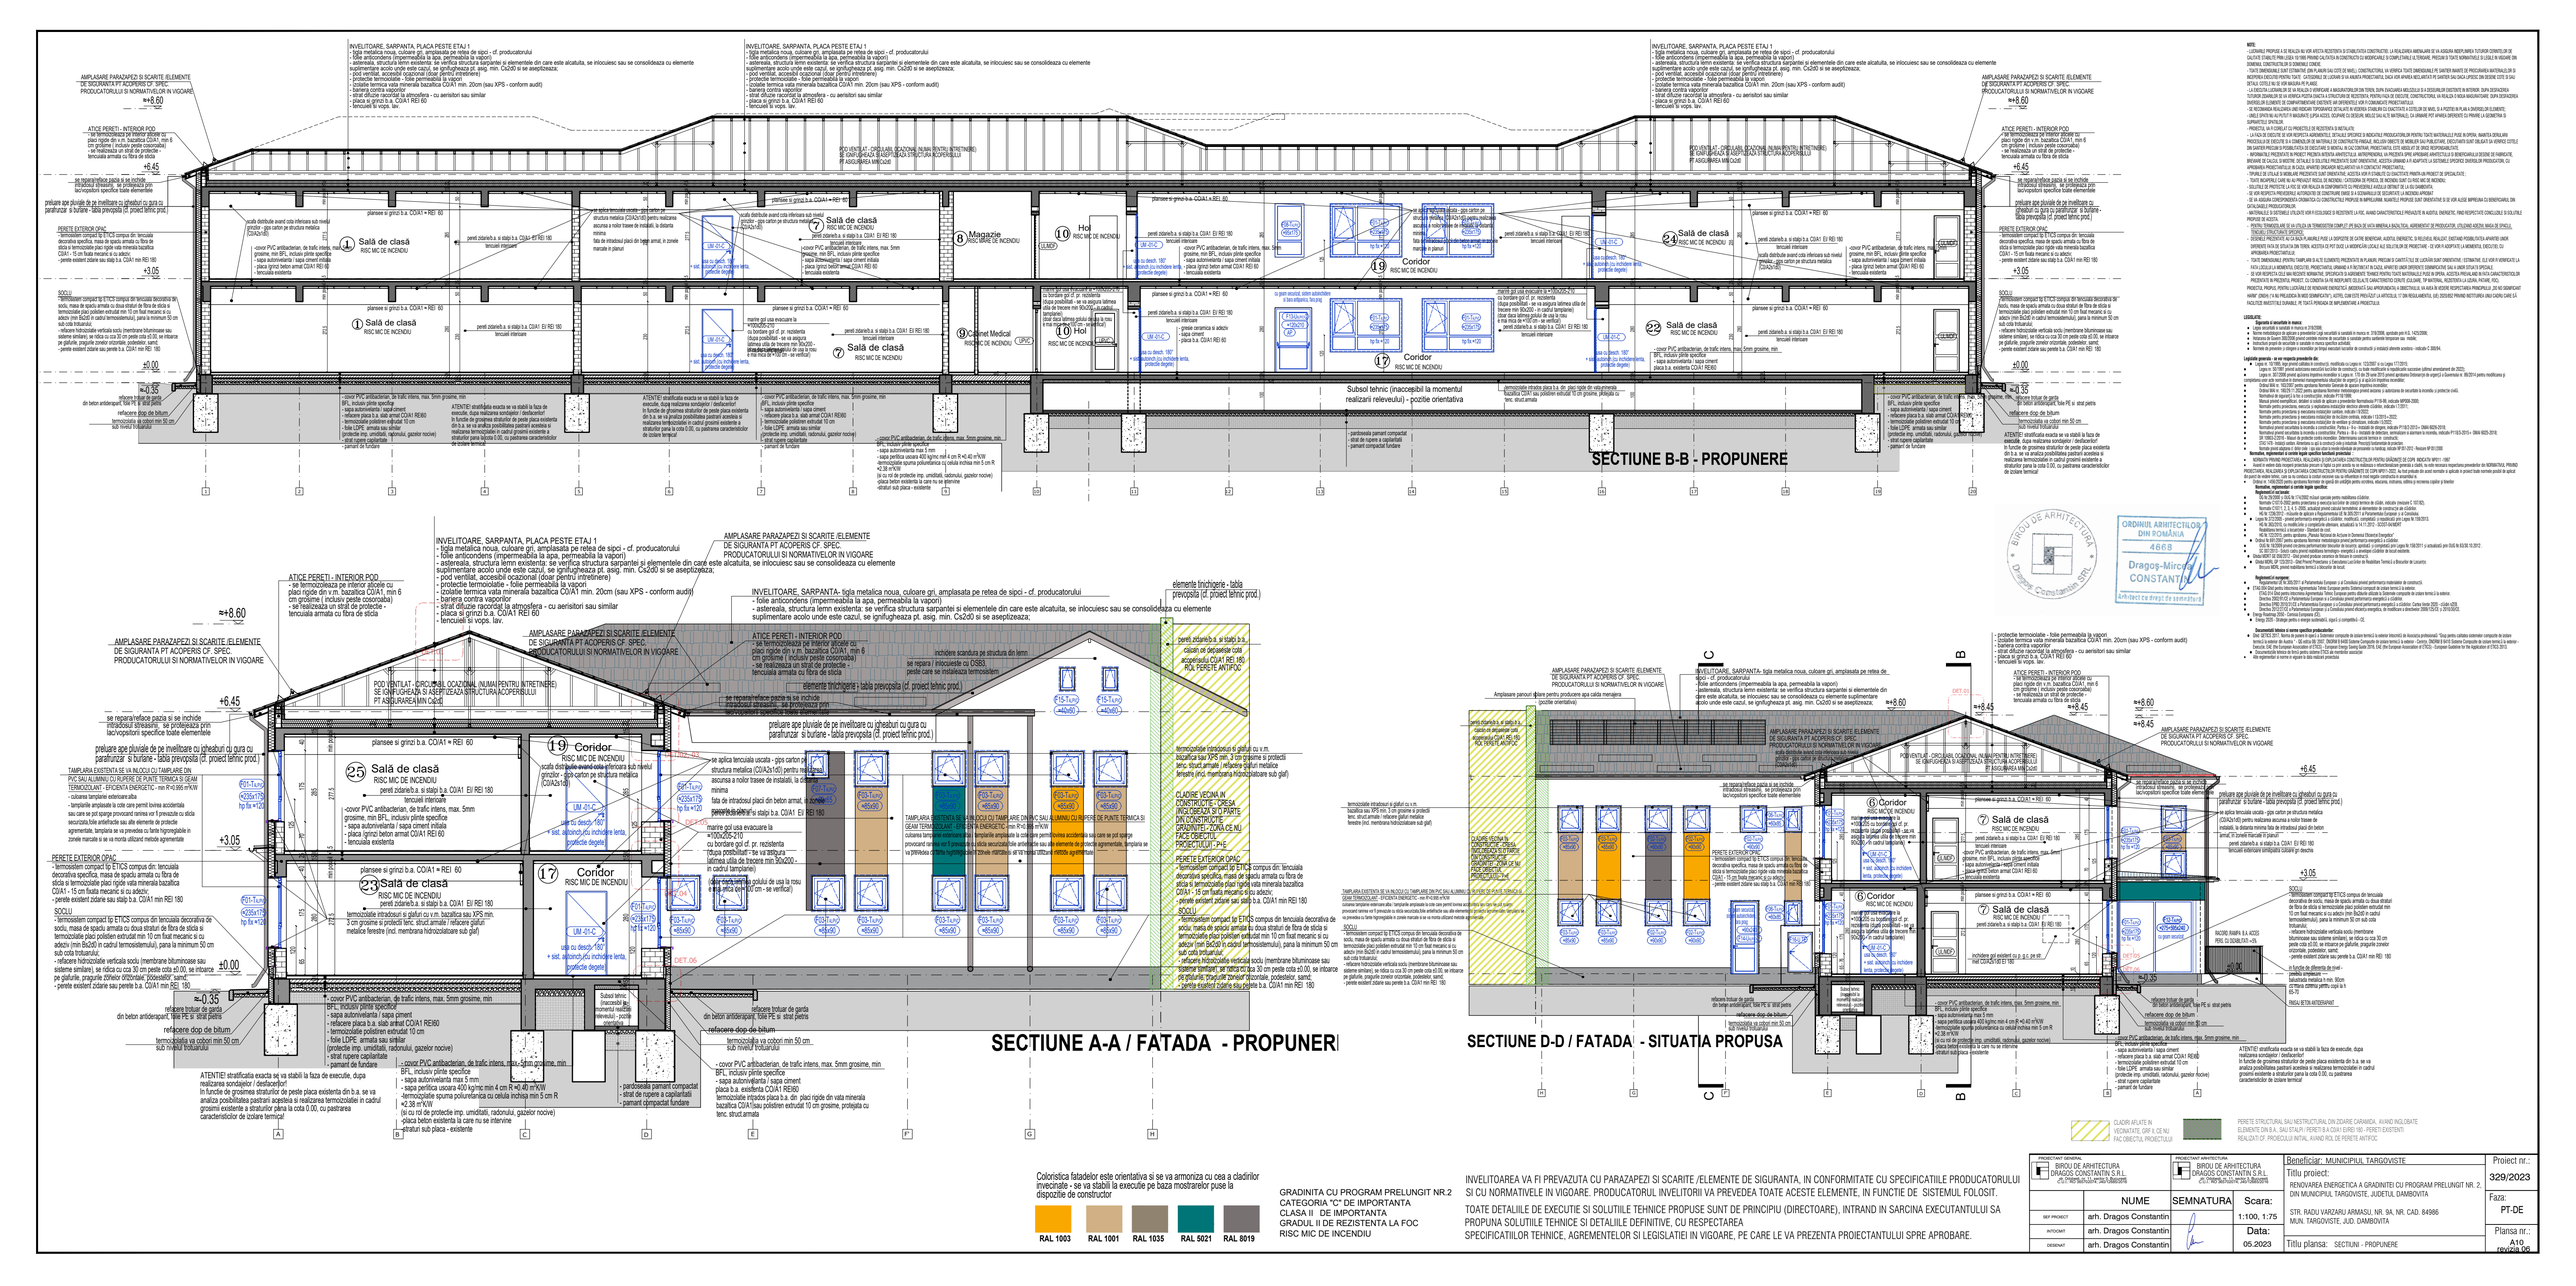
SECTIUNE B-B - PROPUNERE
SECTIUNE A-A / FATADA - PROPUNERE
SECTIUNE D-D / FATADA - SITUATIA PROPUSA
AMPLASARE PARAZAPEZI SI SCARITE /ELEMENTE DE SIGURANTA PT ACOPERIS CF. SPEC. PRODUCATORULUI SI NORMATIVELOR IN VIGOARE
INVELITOARE, SARPANTA, PLACA PESTE ETAJ 1
- tigla metalica noua, culoare gri, amplasata pe retea de sipci - cf. producatorului
- folie anticondens (impermeabila la apa, permeabila la vapori)
- astereala, structura lemn existenta: se verifica structura sarpantei si elementele din care este alcatuita, se inlocuiesc sau se consolideaza cu elemente suplimentare acolo unde este cazul, se ignifuhegeaza pt. asig. min. Cs2d0 si se aseptizeaza;
- pod ventilat, accesibil ocazional (doar pentru intretinere)
- protectie termoizolare - folie permeabila la vapori
- izolatie termica vata minerala bazaltica CO/A1 min. 20cm (sau XPS - conform audit)
- bariera contra vaporilor
- strat dificile racordat la atmosfera - cu aerisitori sau similar
- placa si grinzi b.a. C0/A1 RE1 60
- tencuieli la vapo. lav.
ATICE PERETI - INTERIOR POD
- se termoizolezaza pe interior atunci cu placi rigide din vm. bazaltica CO/A1, min 6 cm grosime (inclusiv peste coserobale)
- se realizeaza un strat de protectie - tencuiala armata cu fibra de sticla
POD VENTILAT - CIRCULARE OCAZIONAL (NUMAI PENTRU INTRETINERE) SE IGNIFUHEAZA SI ASEPTIZEAZA STRUCTURA ACOPERISULUI PT ASIGURAREA MIN Cs2d0
PERETE EXTERIOR OPAC
- termoizolatie compusa din tencuiala decorativa de specifica, masa de spacslu armata cu fibra de sticla si termoizolatie placi rigide vata minerala bazaltica CO/A1 - 15 cm finala mecanic si cu adezivi
- perete existent zidarie sau stalp b.a. C0/A1 min RE1 180
SOCLU
- termoizolatie compusa din ETICS compus din tencuiala decorativa de specifica, masa de spacslu armata cu fibra de sticla si termoizolatie placi rigide vata minerala bazaltica CO/A1 - 15 cm finala mecanic si cu adezivi (min 6x240 in cadrul termoisolemului), pana la minimum 50 cm sub cota trotuarului.
- refacere hidroizolatie verticala soclu (membrane bituminoase sau sisteme similare), se ridica cu cca 30 cm peste cota ±0.00, se intoarce pe gulturile, pragurile stiheior 600/stiheiar 300/sesilitiri, sanel
- perete existent zidarie sau peste b.a. C0/A1 min RE1 180
ATENTIE! stratificatia exacta se va stabili la faza de executie, dupa realizarea sondajelor / deschaderilor!
In functie de grosimea structurilor de peste placa existenta din b.a. se va analiza posibilitatea pastrarii acestea si realizarea termoizolatiei in cadrul grosimii existente a structurilor pana la cota 0.00, cu pastrarea caracteristicilor de izolare termica!
Subsol tehnic (inaccesibil la momentul realizarii releveului) - pozitie orientativa
elemente tinichigerie - tabla prevopsita (cf. proiect tehnic prot.)
TAMPLARIA EXISTENTA SE VA INLOCUI CU TAMPLARE DIN PVC SAU ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOCULTAT - EFICIENTA ENERGETIC - min IPV 0.95 m*K/W
cu aplica tencuiala uscata - gips carton pe structura metalica (CO/A1h5) pentru rezistenta la incendiu, o perioada de minim 60 minute
- cover PVC antibacterian, de trafic intens, max. 5mm grosime, min. BFL, inclusiv plinte specifice
- saipa autonivelanta / sapa cimenta
- refacere placa b.a. slab armat CO/A1 RE180
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- folie LDPE armata sau similar (protectie imp. umiditati, radonului, gazelor nocive)
- strat rupere capilaritate
- pamant de fundare
- pardoseala pamant compactat
- strat de rupere a capilaritatii
- pamant compactat fundare
refacere trotuar de garda din beton antiderapant, fibre PE si strat pietris
refacere dop de bitum
termoizolatie cu cotoor min 50 cm sub nivelul trotuarului
refacere trotuar de garda din beton antiderapant, fibre PE si strat pietris
refacere dop de bitum
termoizolatie cu cotoor min 50 cm sub nivelul trotuarului
Coloristica fatadelor este orientativa si se va armoniza cu cea a cladirilor invecinate - se va stabili la executie pe baza mostrarelor puse la dispozitie de constructor
RAL 1003
RAL 1001
RAL 1035
RAL 5021
RAL 8019
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2
CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA
CLASA II DE IMPORTANTA
GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU
INVELITOAREA VA FI PREVAZUTA CU PARAZAPEZI SI SCARITE /ELEMENTE DE SIGURANTA, IN CONFORMITATE CU SPECIFICATILE PRODUCATORULUI SI CU NORMATIVELE IN VIGOARE. PRODUCATORUL INVELITORII VA PREVEDEA TOATE ACESTE ELEMENTE, IN FUNCTIE DE SISTEMUL FOLOSIT.
TOATE DETALIILE DE EXECUTIE SI SOLUTIILE TEHNICE PROPUSE SUNT DE PRINCIPIU (DIRECTOARE), INTRAND IN SARCINA EXECUTANTULUI SA PROPUNA SOLUTIILE TEHNICE SI DETALIILE DEFINITIVE, CU RESPECTAREA SPECIFICATIILOR TEHNICE, AGREMENTELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE, PE CARE LE VA PREZENTA PROIECTANTULUI SPRE APROBARE.
BIROU DE ARHITECTURA DRAGOS CONSTANTIN SRL
ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA 4668
Dragos-Mircea CONSTANTIN
Arhitect cu drept de semnatura
CLADIRI AFLATE IN VECINATATE, GRIF C DE NU FAC OBIECTUL PROIECTULUI
PERETE STRUCTURAL SAU NESTRUCTURAL DIN ZIDARE CARAMIDA, AVAND INGLOBATE ELEMENTI DIN B.A., SAU STALPI / PERETI B.A. CAH 0 EWRO 180 - PERETI EXISTENTI. REALIZATI DE PROIECTULUI INITIAL, AVAND ROL DE PERETE ANTIFOC
PROIECTANT GENERAL: BIROU DE ARHITECTURA DRAGOS CONSTANTIN S.R.L.
PROIECTANT ARHITECTURA: BIROU DE ARHITECTURA DRAGOS CONSTANTIN S.R.L.
NUME
SEMNATURA
SEF PROIECT: arh. Dragos Constantin
ARTICOLANT: arh. Dragos Constantin
DESENAT: arh. Dragos Constantin
Scara: 1:100, 1:75
Data: 05.2023
Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Titlu proiect: RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
STR. RADU VARZARU ARMASU, NR. 9A, NR. CAD. 84986
MUN. TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA
Titlu plansa: SECTIUNI - PROPUNERE
Proiect nr.: 329/2023
Faza: PT-DE
Plansa nr.: A10 revizia 06